



Une sécurité pour les surpressions il est \_\_\_\_\_ pour tous les appareils de production d'eau chaude sanitaire à accumulation.

Symbole \_\_\_\_\_

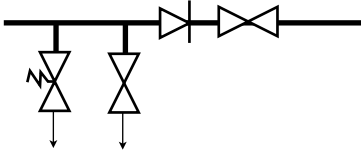

Symbole \_\_\_\_\_



Ce dispositif de sécurité est constitué de \_\_\_\_\_ **FONCTIONS** indispensables qui sont:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Siphon pour le groupe de sécurité

Le groupe de sécurité doit être raccordé aux eaux usées en \_\_\_\_\_ de 32 x 3.

Cette évacuation doit comporter un \_\_\_\_\_ afin de stopper les odeurs.

Un siphon spécifique, à "clipper", pour le groupe de sécurité existe, en plastique blanc.

